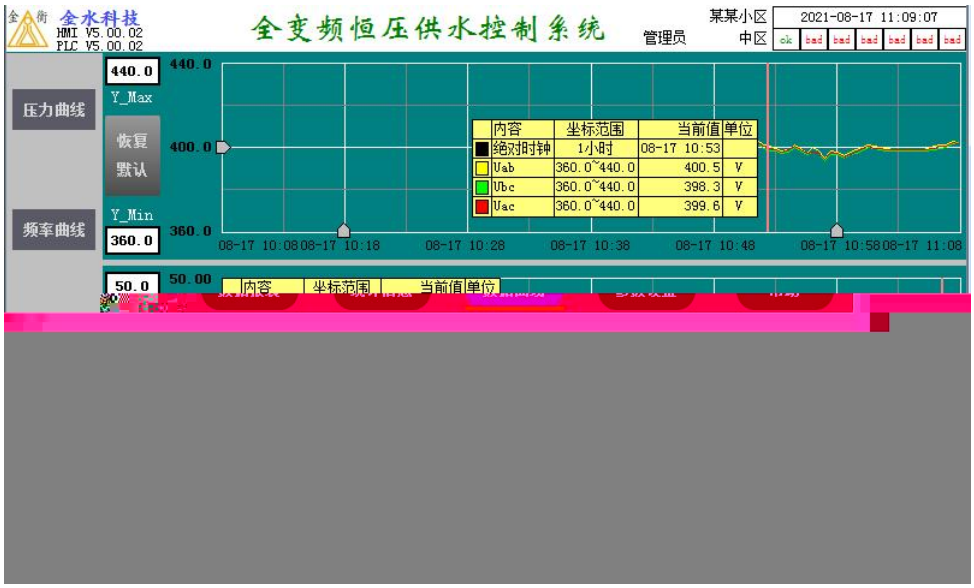
金水科技
HMI V5.00.02
PLC V5.00.02
全变频恒压供水控制系统
管理员
某某小区
中区
2021-08-17 11:09:07
压力曲线
频率曲线
恢复默认
Y_Max
Y_Min
440.0
360.0
50.0
400.0
50.00
内容
坐标范围
当前值
单位
绝对时钟
1小时
08-17 10:53
Uab
360.0~440.0
400.5
V
Ubc
360.0~440.0
398.3
V
Uac
360.0~440.0
399.6
V
08-17 10:08
08-17 10:18
08-17 10:28
08-17 10:38
08-17 10:48
08-17 10:58
08-17 11:08

11